

温泉ホテル・旅館のオーナー様へ

抗菌、省エネ、感染予防、健康 etc. この春はvG量子水で 収益アップ!



攻めと守りの一石四鳥

(一)ニヤリ

浴室

厨房

トイレ

客室

従業員さんも

(vG7(ニュージーセブン))の効果

量子水の抗菌作用は顕著です。

vG7処理水の抗ウイルス効果テスト(平成19年11月)

施設内のすべての蛇口から量子水が出ることにより、環境整備と来館者、スタッフの喉を潤すことも出来まさに一石二鳥になりました。

- ①プールに含まれる塩素を基準値の下限で軽減しながら、同時に、レジオネラ、大腸菌も不検出に
- ②コーチ、来場者様の肌・髪への負担も気にならなくなりました。
- ③プール、サウナ、トイレの衛生が強化され衛生的な施設が実現出来ました。



スポーツパレス ジスタス美里様

水質検査成績比較表

	検査項目	平成21年7月20日 採水日	平成21年12月18日 採水日	浴槽水の基準値
温浴風呂	濁度	0.5度未満	1.2度	5度以下
	有機物等	7.7 mg/l	9.1 mg/l	25 mg/l
	大腸菌群	0 個/ml	0 個/ml	1個/ml以下
	Legionella菌属	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	
冷水風呂	濁度	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
	有機物等	3.4 mg/l	3.1 mg/l	25 mg/l
	大腸菌群	0 個/ml	0 個/ml	1個/ml以下
	Legionella菌属	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	
ジャグジー	濁度	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
	有機物等	4.7 mg/l	3.4 mg/l	25 mg/l
	大腸菌群	0 個/ml	0 個/ml	1個/ml以下
	Legionella菌属	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	
寝湯	濁度	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
	有機物等	5.6 mg/l	7.9 mg/l	25 mg/l
	大腸菌群	0 個/ml	0 個/ml	1個/ml以下
	Legionella菌属	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	不検出 (1×10^5 CFU/100ml未満)	

スポーツパレス ジスタス美里様



クリーニング業(富山県富山市)の導入事例

水を換えたのにボイラーが節減になるなんて驚きです

水の沸騰が早く燃焼効率がアップして節減に、15年以上薬剤が必要なく、大きなメンテナンスも故障もしていません。

省エネ

国立大学法人 大分大学
工学部応用化学科 教授
氏家 誠司 先生



ニュージー7 | vg7 | ご利用者の感想 | 業務用ボイラーの調子がよくなり、経費削減! 日の出屋クリーニング

2x10⁵ TCID₅₀/0.1ml

Cont

<200

vG7

vG7処理水の抗ウイルス効果テスト結果のグラフ

急性胃腸炎を引き起こすノロウイルスは、特に冬場に猛威を振るうことで知られています。平成18年に量子水の抗ノロウイルス効果を示唆する事案が報告されたため試験しました。

実験結果

vG7処理水(量子水)と非処理水を用いてネコカリシウイルスのTCID50を比較した。ウイルスのTCID50は、処理水(量子水)において減少し、その値は200以下であった。一方、非処理水においては、2x10⁵TCID50のウイルスカラムを示した。この結果は処理水(量子水)がネコカリシウイルスに対して不活化効果を持つことを示している。

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
獣医学専攻獣医免疫学教室
渡来 仁 獣医学博士

vG7量子水の抗菌性能は、各種検査、大学との共同研究でも明らかにされています... 海外では、COVID-19の制御にも利用されました

浴室だけでなく、館内のすべての環境を改善します、厨房もトイレも客室も、そして、飲用すればみなさんの感染予防、健康増進にも(一)ニヤリ



ホテル

**ホテルの水がさらに
優しくなった!**

兵庫県尼崎市 ホテル「ホップイン」アミング様

地下機械室に設置してある貯水タンクへの入水管へ設置
ホテルで使う水はさらに肌に優しくなり、厨房・トイレは衛生面が強化されました。ホテルには絶対あてはならない嫌な臭い対策も、これで対処できます。

外食産業

**ノルマルヘキサン値1000が
29へ減少!**

京料理「六盛」様

明治32年創業京料理の老舗「六成」の浄化槽の油分(ノルマルヘキサン値)を分解。

	ノルマルヘキサン値	鉄及びその他化合物
設置前	1000mg/ℓ	0.20mg/ℓ
設置後2ヶ月後	50000mg/ℓ	0.03mg/ℓ
設置後4ヶ月後	120mg/ℓ	
設置後6ヶ月後	29mg/ℓ	0.04mg/ℓ





νG7(ニュージーセブン)設置前にはレジオネラ菌が発生!
しかし設置後レジオネラ菌の発生を防止

水の活性で得られた 衛生・品質管理



νG7F6 連

リゾートホテル 導入事例のご紹介

カヌチャベイホテル&ヴィラズ 沖縄県名護市安部



レストラン・大浴場

曇り水を使う事で、排水管の汚れ落ち、異臭等も薄れた。
特に大浴場は配管から上がる異臭が設置した日から
感じられなくなった。
食品では、野菜等を洗浄すると素材の鮮度が保たれ日持
ちする。また製、昆布など小分量でも出汁が十分にとれる。
お米の炊き上がりが綺麗で美味しくお客様からの声も良い。
お酒の水割りでは、お酒の香りが逃げにくく飲みやすい。
私水も毎日頂いてますが
体も調子も良いしお客様からも水が旨いと言われます。
(株)カヌチャベイリゾート 常務取締役総支配人兼総料理長
中村 栄一郎氏のお声

■導入のきっかけは・・・
従業員にはνG7-Lを設置してます。
寮に設置し、従業員が何かしら感じられたら
施設への導入を検討してましたが
「お米がおいしい」「シャワーが気持ち良い」と
従業員の声がたくさん上がったので、
「これはホンモノだ」と導入へのきっかけと
なりました。



客室・プール・他

衛生




νG7(ニュージーセブン)50A・2連

水質検査結果一覧

- ▶ 検査方法: 平検査方法: 平成15年2月14日健発 第0214004号別添1
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」による
- ▶ 検査事業団: (財)鳥取県保健事業団 理事長 岡本 公男
鳥取市富安二丁目94番3鳥取市富安二丁目94番3
- ▶ 水質基準値: 10cfu/100mL未満
- ▶ 検査内容: レジオネラ菌 (L.pneumophila)

	H26.2.24採水	H27.1.26採水
男湯	170 cfu/100mL	0 cfu/100mL (検出なし!!)
女湯	120 cfu/100mL	
男子シャワー	未検査	
女子シャワー	未検査	

おいし さup

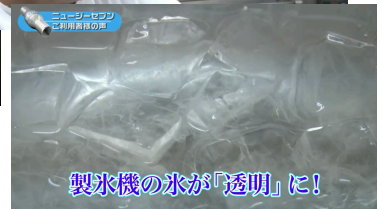

ニュージー7 | νg7 | ご利用者の感想 | リゾートホテルの水を変えると料理がおいしくなりスタッフも笑顔になる! | ロワジールホテルズ沖縄

ご購入事例は、ホームページよりご確認ください。効果は、お客様の投稿をそのまま掲載しており、効果を保証するものではありませんが、ご参考になさって、貴方様のビジネスに活かしていただきたいと存じております...

株式会社 ウェルネス

〒532-0026 大阪市淀川区塚本3-13-14.2F | TEL : 06-6885-3610 / FAX : 06-6303-2776

<https://wellness7.co.jp>

